



単品承認番号 18-14


## 単品承認証

下記の仮設機材は単品承認審査委員会における審査の結果下記の条件において承認することが適当と認められたので仮設機材等の安全性に関する単品承認規程第8条第2項により本証を交付する  
本承認の有効期間は承認日より1年間とする

承認日 2023年9月30日

株式会社アルマックス 殿  
(川崎工場)

一般社団法人 仮設工業会  
会 長 豊 澤 康 男



|       |                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 名 称   | 12K アルミニウム合金サポート                                                                       |
| 型 式   | BJ10B(BJ9B,BJ8B,BJ7B,BJ6B,BJ5B,BJ4B,BJ3B,<br>OJ10B,OJ9B,OJ8B,OJ7B,OJ6B,OJ5B,OJ4B,OJ3B) |
| 使用場所  | 建築工事現場等                                                                                |
| 使用目的  | PC床板用支保工として使用                                                                          |
| 許容支持力 | 39.2 kN                                                                                |
| 使用方法  | 定められた使用基準による                                                                           |



試験番号 2326-151001  
発行日： 2023年9月30日

## 単品承認試験成績書

一般社団法人  
会 長



- 1 申請者 株式会社アルマックス  
2 工場名 川崎工場  
3 種類・型式及び数量 12Kアルミニウム合金サポート BJ10B 5本  
4 承認番号 第 18-14 号  
5 試験実施日 2023年9月12日  
6 試験場所 東京試験所

7 試験方法

10 試験方法図による。

なお、試験の基準値については以下に示す値を適用した。

当該機材1本あたりの許容荷重 (39.2 kN) ×安全率 (2) として算出した値。

8 試験結果

圧縮試験

2000kN 圧縮試験機IP-200B-V32


| 供試体 No. | 1                          | 2    | 3    | 4    | 5    | 平均値  |
|---------|----------------------------|------|------|------|------|------|
| 強度 [kN] | 90.6                       | 89.9 | 89.1 | 87.3 | 80.3 | 87.4 |
| 基準値     | 強度 78.4kN 以上 平均値 86.3kN 以上 |      |      |      |      |      |

9 表 示

単品仮設機材等の安全性に関する承認規定第11条に適合している。

# 10 試 験 方 法 図

水平つなぎが上端から1800mmの位置の場合（供試体No.1, 2, 3）

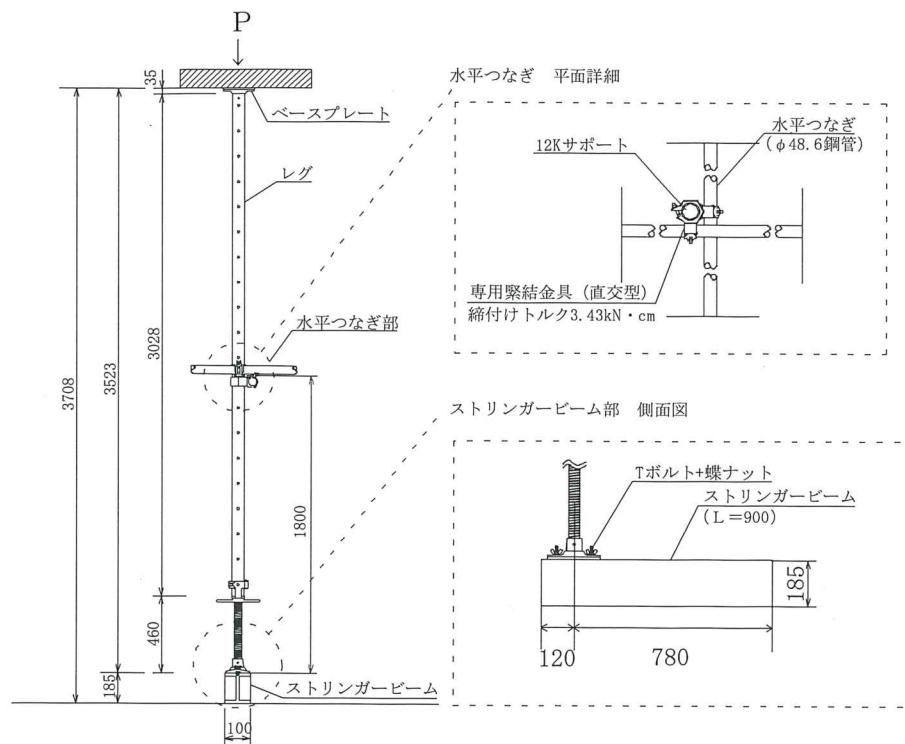

水平つなぎが地面から1800mmの位置の場合（供試体No.4, 5）

