



単品承認番号 25-02

単品承認証


下記の仮設機材は単品承認審査委員会における審査の結果下記の条件において承認することが適当と認められたので仮設機材等の安全性に関する単品承認規程第8条第2項により本証を交付する
本承認の有効期間は承認日より1年間とする

承認日 2025年2月28日

江戸川機鋼 株式会社 殿
(埼玉工場)

一般社団法人 仮設工業会

会 長 豊 澤



名 称 山留親綱支柱

型 式 SK-1000Y

使用場所 建設工事現場等

使用目的 掘削工事等における腹起しに設置し、墜落制止用器具使用を目的として、支柱用親綱を取り付ける際の支柱として使用

使用方法 申請会社が定めた使用基準による



試験番号 2505-021001
発行日： 2025年2月28日

単品承認試験成績書



- 1 申請者 江戸川機鋼株式会社
2 工場名 埼玉工場
3 種類・型式及び数量 山留親綱支柱 SK-1000Y 30本
4 承認番号 第 25-02 号
5 試験実施日 2025年2月10日
6 試験場所 東京試験所

7 試験方法

10 試験方法図による。

なお、各試験の基準値については仮設機材認定基準「第25章 親綱支柱」に定めた値を適用した。

8 試験結果

落下阻止性能試験

①：平行型として取付けた場合(取付使用長最大(500mm))

(締付けトルク：6.0kN・cm)

供試体組 No.		1		2		3	
供試体 No.		1	2	3	4	5	6
脱落の有無		無	無	無	無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下		可		可		可	
変形角度が45度以下		可	可	可	可	可	可
基準値	脱落の有無	支柱が支柱固定ジグから脱落しないこと 親綱保持金具から親綱ジグが脱落しないこと					
	垂下量	H形鋼ウェブ上面から、 ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下であること					
	変形角度	親綱支柱の変形角度が45度以下であること					

②：直交型として取付けた場合(取付使用長最大(500mm))

(締付けトルク：6.0kN・cm)

供試体組 No.		4		5		6	
供試体 No.		7	8	9	10	11	12
脱落の有無		無	無	無	無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下		可		可		可	
変形角度が45度以下		可	可	可	可	可	可
基準値	脱落の有無	支柱が支柱固定ジグから脱落しないこと 親綱保持金具から親綱ジグが脱落しないこと					
	垂下量	H形鋼ウェブ上面から、 ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下であること					
	変形角度	親綱支柱の変形角度が45度以下であること					

③：平行型として取付けた場合(取付使用長最小(250mm))

(締付けトルク：6.0kN・cm)

供 試 体 組 No.		7		8		9	
供 試 体 No.		13	14	15	16	17	18
脱落の有無		無	無	無	無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下		可		可		可	
変形角度が45度以下		可	可	可	可	可	可
基準値	脱落の有無	支柱が支柱固定ジグから脱落しないこと					
		親網保持金具から親網ジグが脱落しないこと					
	垂下量	H形鋼ウェブ上面から、 ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下であること					
	変形角度	親網支柱の変形角度が45度以下であること					

④：直交型として取付けた場合(取付使用長最小(250mm))

(締付けトルク：6.0kN・cm)

供 試 体 組 No.		10		11		12	
供 試 体 No.		19	20	21	22	23	24
脱落の有無		無	無	無	無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下		可		可		可	
変形角度が45度以下		可	可	可	可	可	可
基準値	脱落の有無	支柱が支柱固定ジグから脱落しないこと					
		親網保持金具から親網ジグが脱落しないこと					
	垂下量	H形鋼ウェブ上面から、 ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下であること					
	変形角度	親網支柱の変形角度が45度以下であること					

⑤：中間支柱として取付けた場合(取付使用長最大(500mm))

(締付けトルク：6.0kN・cm)

供 試 体 No.		25	26	27
脱落の有無		無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下		可	可	可
基準値	脱落の有無	支柱が支柱固定ジグから脱落しないこと		
		親網保持金具から親網ジグが脱落しないこと		
	垂下量	H形鋼ウェブ上面から、 ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下であること		

⑥：中間支柱として取付けた場合(取付使用長最小(250mm))

(締付けトルク：6.0kN・cm)


供 試 体 No.		28	29	30
脱落の有無		無	無	無
ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下		可	可	可
基準値	脱落の有無	支柱が支柱固定ジグから脱落しないこと		
		親網保持金具から親網ジグが脱落しないこと		
	垂下量	H形鋼ウェブ上面から、 ワイヤーロープの垂下量が2.1m以下であること		

9 表 示


単品仮設機材等の安全性に関する承認規定第11条に適合している。

10 試験方法図

平行型として取付けた場合

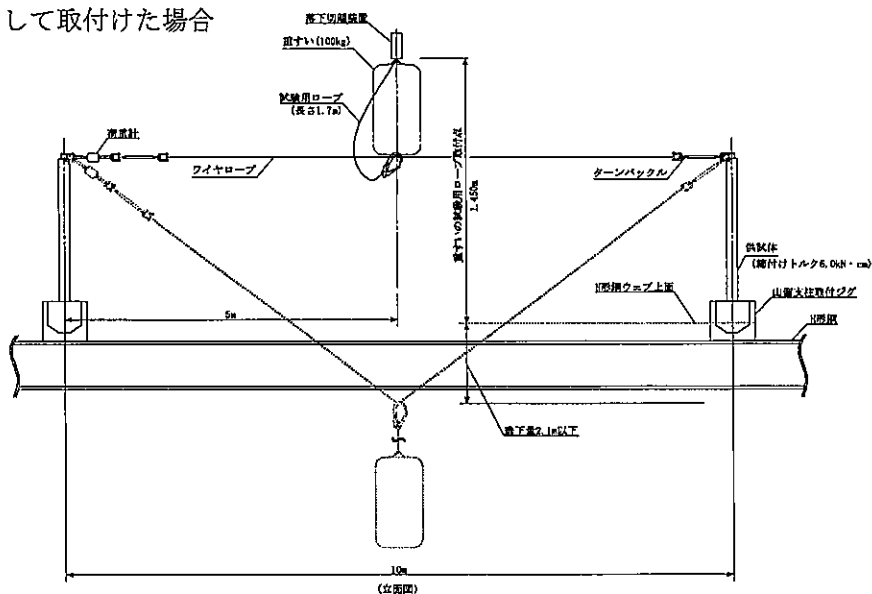

直交型として取付けた場合

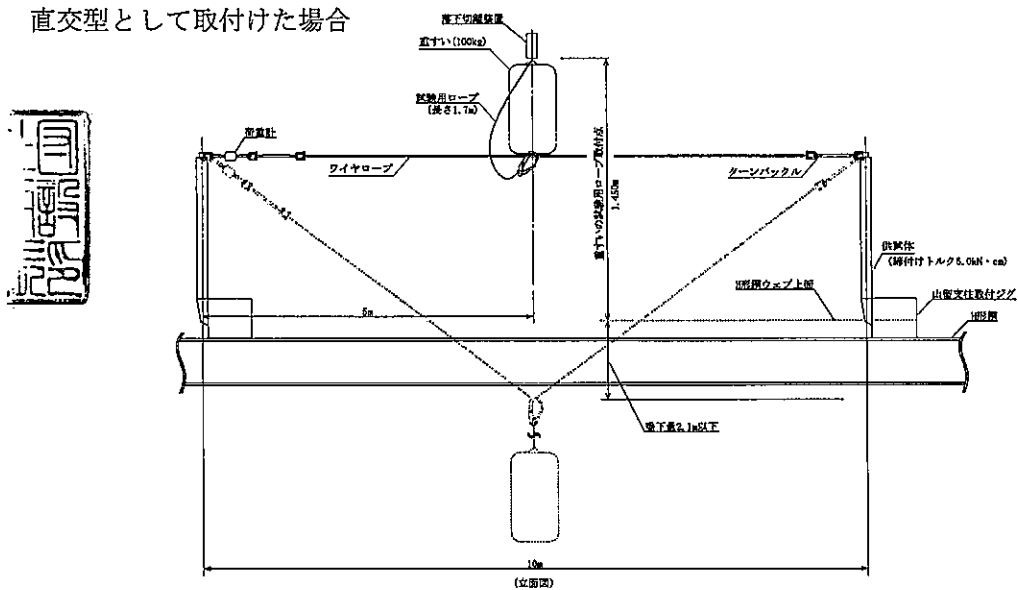

中間支柱として取付けた場合

